

> **MONTAGEANLEITUNG**
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Ref 2 550 942

1/2

12 V / 20 W SPOT HALOGENE

LD 3.B253A

Connexion à un transformateur de sécurité conforme à la norme DIN EN 61558, DIN EN 61347 (SELV) ou une source de tension selon la norme VDE 0100, partie 410. Appliquez la pince de décharge ci-jointe entre transformateur et spot.

Attention: Puissance maxi de l'ampoule 20W



Ampoule halogène dichroïque 12V/20W
QR-CBC 5T 38°
Douille GU 5,3



AMP - MINI - UNIVERSAL MATE - N - LOCK ML 94 V - 0 172 165 - 1




Distance au matériel inflammable
0.2 m



Approprié pour l'installation aux meubles



Classe III basse tension de sécurité

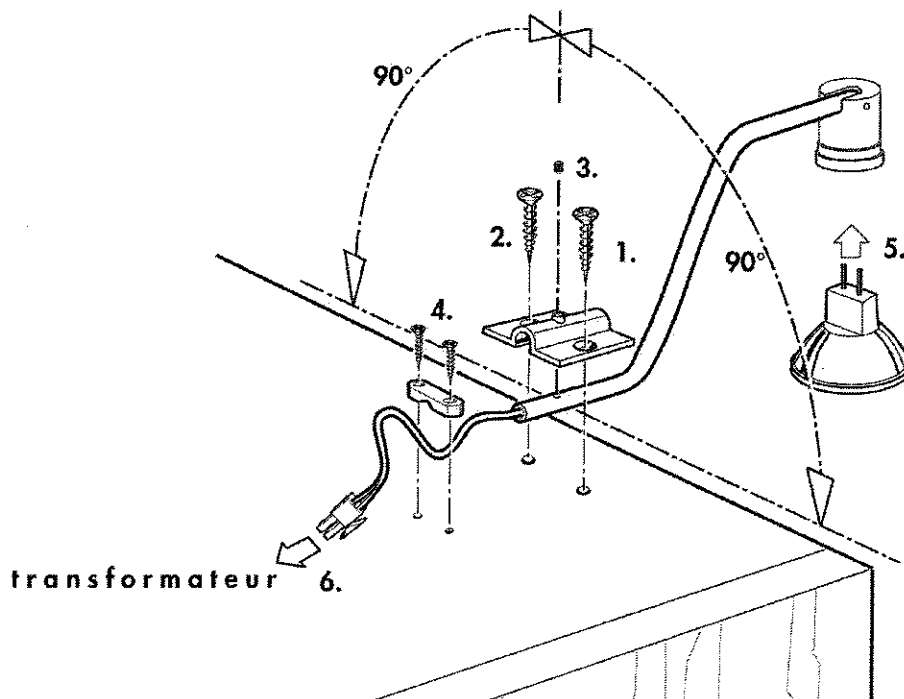

MA Art.-Nr.: 522 872 01 10/04

052287201

Ein Unternehmen der Ehlebracht AG



ELEKTRA GMBH
Werkstraße 7
D-32130 Enger
Telefon 05223/185-0
Fax 05223/17256

> **MONTAGEANLEITUNG**
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Ref 2550 942 2/2

12 V / 20 W HALOGEN-STRAHLER HALOGEN SPOTLIGHT
LD 3.B253A

Anschluß der Leuchte nur an
 Sicherheitstrafo nach
 DIN EN 61558 oder DIN EN 61347,
 bzw. an Spannungsquelle nach
 VDE 0100, Teil 410.
 Leitung muß zwischen Trafo und
 Leuchte mit beiliegender Schelle
 zugentlastet werden

Connection to safety
 transformer only as per
 DIN EN 61558 or DIN EN 61347
 (SELV) or to voltage supply as
 per VDE 0100, part 410.
 Apply enclosed strain relief
 device between light and
 transformer



Halogen-Kaltlichtreflektorlampe, 12V/20W
 QR-CBC 51 Ausstrahlungswinkel min 38°,
 Sockel GU 5,3

halogen lamp 12V/20W QR-CBC 51
 coolbeam, beam angle min 38°
 GU 5,3 lampholder



AMP - MINI - UNIVERSAL MATE - N - LOCK ML 94 V - 0 172 165 - 1



Abstand zu
 brennbarem
 Material

distance to
 inflammable
 material




Geeignet zum Anbau
 an Möbel

suitable for furniture
 installation



Schutzkleinspannung

class III safety extra low voltage (SELV)

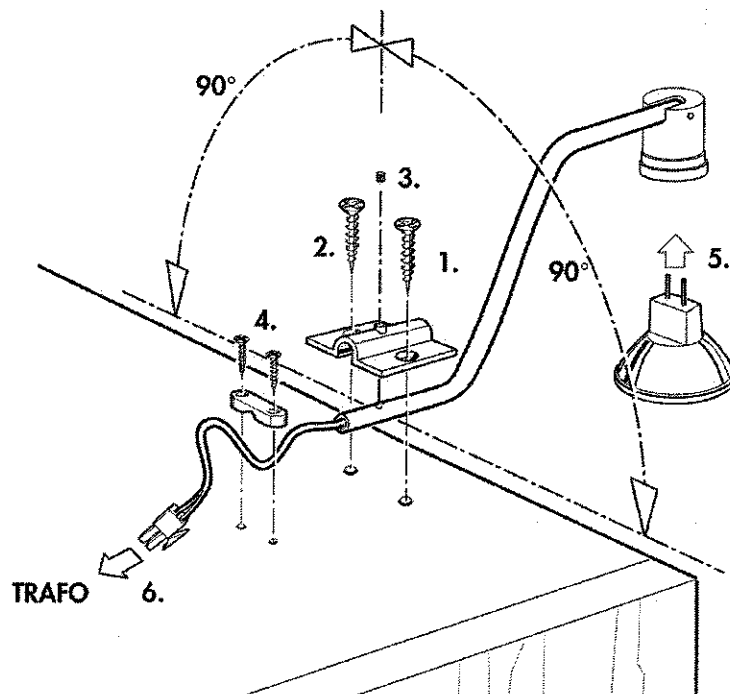


ELEKTRA


ELEKTRA GMBH
 Werkstraße 7
 D-32130 Enger
 Telefon 05223/185-0
 Fax 05223/17256


Ein
 Unternehmen
 der
 Ehlebracht AG


**> MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

TRANSFORMATEUR POUR SPOTS HALOGÈNES				
TYPE		KT 10 F	KT 15 F	KT 20 F
PRI	U _{pri} = 230 V / 50 Hz			
SEC	pour lampes halogènes max	10 W	15 W	20 W
	U _{sec} = 11,5 V / 50 Hz			
	I _{sec} =	0,79 A	1,17 A	1,6 A

 AMP-MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOCK
ML 94 V-0 172 165-1

 transformateur de sécurité


 classe de protection II

 approprié pour l'installation aux meubles

t_a40 température ambiante max. admissible: 40°C

IP 21 Le transformateur est conforme aux exigences du degré de protection IP 21 pour installation à l'interieur. Connexion au réseau à effectuer selon le degré de protection.

Respectez les max. courants nominaux du système de connexion 12V.
Un fil d'alimentation endommagé ne peut pas être remplacé; le transfo ne doit plus être mis en service.

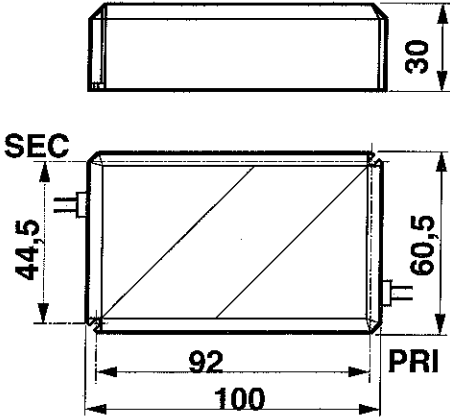

MA-AT- Nr. 522 883 04 03/08

522583.04


Ein Unternehmen der Ehlebracht AG



ELEKTRA GMBH
Werkstraße 7
D-32130 Enger
Telefon 052 23/185-0
Fax 052 23/172 56

TRANSFORMATOR FÜR HALOGENLEUCHTEN

TYP		KT 10 F	KT 15 F	KT 20 F
PRI	U pri = 230 V / 50 Hz			
SEC	für Halogenlampen max	10 W	15 W	20 W
	U sec = 11,5 V / 50 Hz			
	I sec =	0,79 A	1,17 A	1,6 A



= AMP-MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOCK
 ML 94 V-0 172 165-1



= Sicherheitstransformator (nur für Innenräume)
 "fail safe"



= Schutzklasse II



= geeignet zum Ein- und Anbau in Möbel

ta40

= max. Umgebungstemperatur 40° C

IP 21

Der Transformator erfüllt die Anforderungen der Schutzart „IP 21“ bei Verwendung in Innenräumen.
 Der Netzanschluß ist entsprechend der Schutzart auszuführen.

Die jeweiligen, max. zulässigen Nennströme bei sekundärseitigem Stecksystem sind zu beachten.
 Eine beschädigte Anschlußleitung kann nicht ersetzt werden; der Transformator darf nicht mehr betrieben werden.

